


ESC 1:100



PATÍO FRENTE QUADRA

- Legenda**
- Caixa de passagem
 - Luminária p/ lâmpada de alta pressão
 - Quadro de proteção
 - Saída horizontal para eletroduto
 - Saída vertical desceida
- Legenda de condutos**
- Teto
 - Piso

Grupo	Descrição	Especie	Método	Tensão	Qty	Unid	Preço	Valor
1	ILUMINAÇÃO 1	Fuf	Bt	220V	1726	800	345,10	595.850,60
2	ILUMINAÇÃO 2	Fuf	Bt	220V	1726	800	345,10	595.850,60
3	ILUMINAÇÃO 3	Fuf	Bt	220V	1726	800	345,10	595.850,60
4	ILUMINAÇÃO 4	Fuf	Bt	220V	1726	800	345,10	595.850,60
5	ILUMINAÇÃO 5	Fuf	Bt	220V	1726	800	345,10	595.850,60
6	ILUMINAÇÃO EXTERNA 1	Fuf	Bt	220V	2126	2000	345,10	732.710,00
7	ILUMINAÇÃO EXTERNA 2	Fuf	Bt	220V	2126	2000	345,10	732.710,00
8	ILUMINAÇÃO EXTERNA 3	Fuf	Bt	220V	2126	2000	345,10	732.710,00
9	ILUMINAÇÃO EXTERNA 4	Fuf	Bt	220V	2126	2000	345,10	732.710,00
10	ILUMINAÇÃO EXTERNA 5	Fuf	Bt	220V	2126	2000	345,10	732.710,00
11	ILUMINAÇÃO EXTERNA 6	Fuf	Bt	220V	2126	2000	345,10	732.710,00
TOTAL					21462	20000	345,10	7.498.780,20

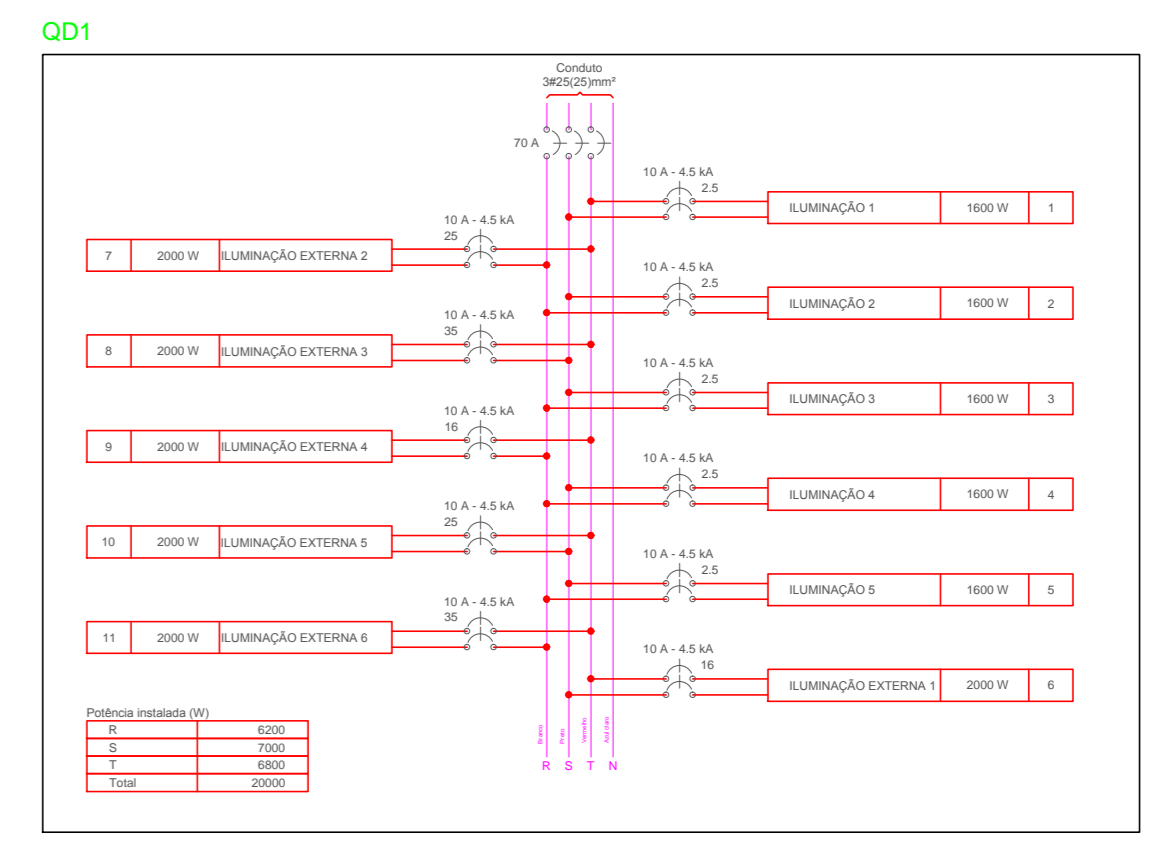

Grupo	Descr	QTD	Valor
1	ILUMINAÇÃO	1726	595.850,60
2	ILUMINAÇÃO EXTERNA	2126	732.710,00
TOTAL		3852	1.328.560,60

Grupo	Descr	QTD	Valor
1	ILUMINAÇÃO	1726	595.850,60
2	ILUMINAÇÃO EXTERNA	2126	732.710,00
TOTAL		3852	1.328.560,60

Tipo de carga	Potência instalada (KW)	Fator de demanda (%)	Demanda (KW)
Uso Específico	21,46	100,00	21,46
TOTAL			21,46

ILUMINAÇÃO QUADRA COBERTA

ENDEREÇO: **ROD. AQUIDAUANA - UEMS, KM 12, AQUIDAUANA-MS**

AGÊNCIA: _____

PROPRIETÁRIO: UEMS - Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - Dourados

AUTOR DO PROJETO: **DEUZIM DA SILVA MACHADO JUNIOR CREA-MS 15922/D**

RESPONSÁVEL CIBRA: **UEMS**

ILUMINAÇÃO

TIPO DE PROJETO: _____

ASSUNTO: _____

DATA: **06/12/2018** ESCALA: **INDICADA** REVISÃO: **00** NOME DO ARQUIVO: _____ FOLHA: _____

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

04/10